



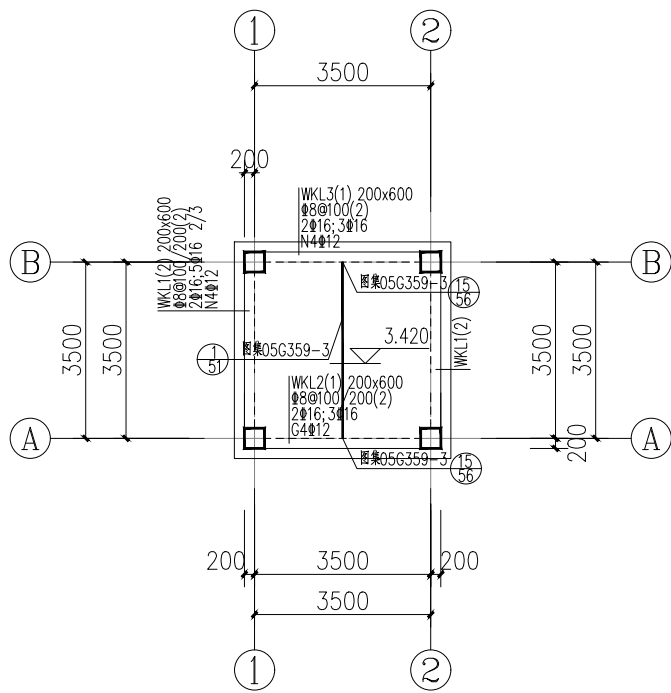


泵房3.420层梁配筋图 1:100

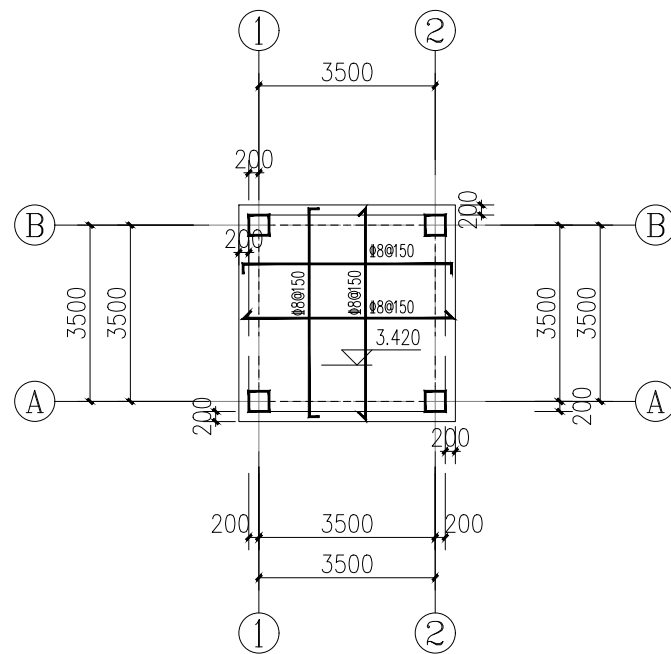

泵房3.420层板配筋图 1:100

本层结构板厚120mm,未标注的钢筋为Φ8@150。

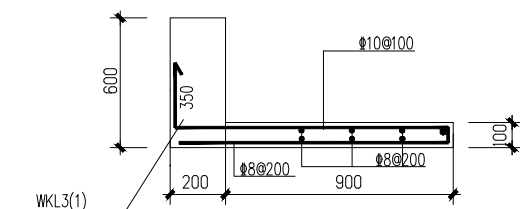

雨棚剖面图

说明:

1. 尺寸以毫米计,标高以米计。
2. 墙砌体:采用烧结页岩空心砖(密度等级800级以上,12孔及以上,矩形孔,交错排列),M7.5混合砂浆砌筑。
3. 后砌填充墙门窗洞口顶部应设置钢筋混凝土过梁,过梁可选自《05G322-2》。
4. 相关构造做法详22G101图集。
5. 配合建筑专业预埋栏杆等预埋件。



荣建工程设计有限公司

RONG JIAN ENGINEERING DESIGN CO., LTD

项目负责	黄宏松		铜梁区石鱼镇东店村、长乐村 提灌站新建项目				实施方案阶 段	
审 定	黄宏松						水 工 专 业	
专业负责	邓 钰		电灌站结构图2					
审 核	邓 钰							
校 核	马丽君							
设 计	康 红							
			比 例	见图	日 期	2026.06		
			图 号	SYDGZ2026-10				