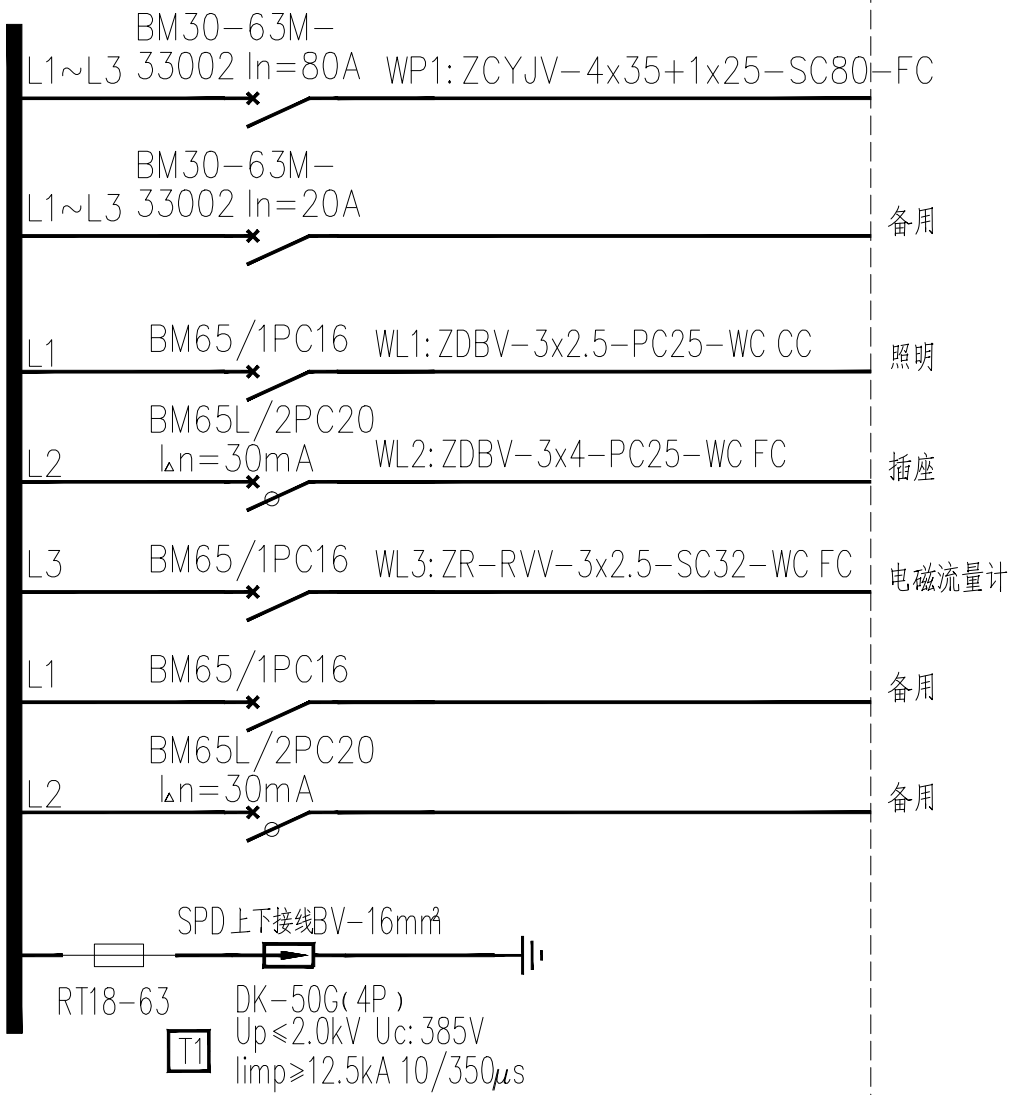


防护等级P54



Pe=40KW
Cosφ=0.80
Pjs=39KW
Ijs=74.1A

室外配电及配电箱进线部分不在本工程范围，由业主负责接入。
配电电缆规格、敷设方式等均由其负责设计及安装、调试
进线侧应设置短路、过负荷、接地故障等保护措施并有计量装置，
电源上游断路器建议整定值80A

PE
N



配电间配电控制柜1AP1系统图

			荣建工程设计有限公司			
RONGJIAN 荣建工程设计			RONG JIAN ENGINEERING DESIGN CO., LTD			
项目负责	黄宏松		铜梁区石鱼镇东店村、长乐村 提灌站新建项目		实施方案阶段 水工专业	
审 定	黄宏松					
专业负责	邓 钰		电灌站电气图1			
审 核	邓 钰					
校 核	马丽君					
设 计	康 红		比 例	见图	日 期	2026.06
			图 号	SYDGZ2026-11		