




检修阀井平面图 1:30

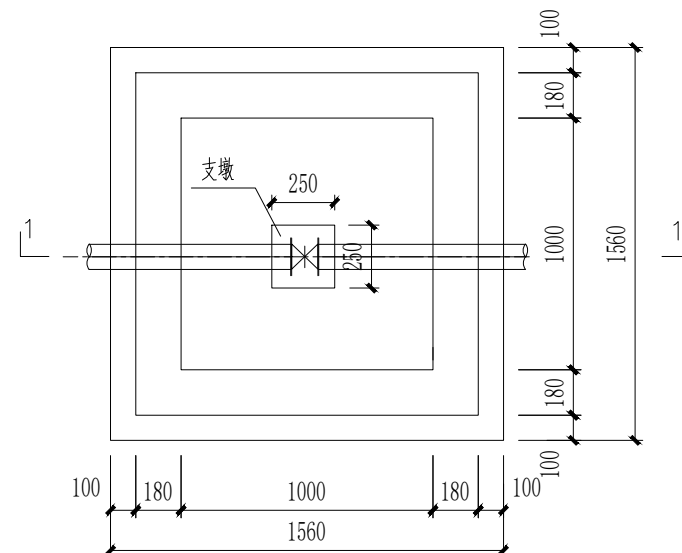


检修阀井盖板平面图 1:30

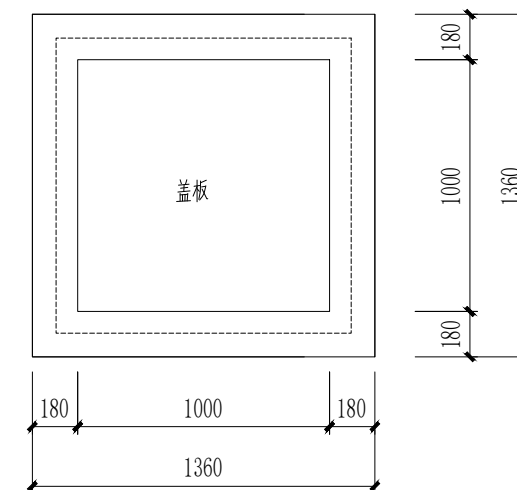

1—1 剖面图 1:30

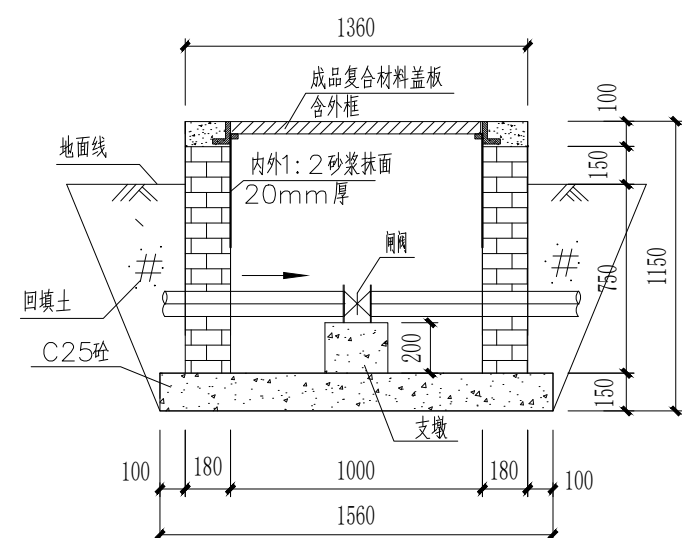

检修闸阀安装节点图

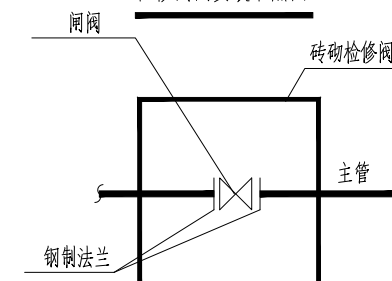

说明:

- 1、图中尺寸以mm计；
- 2、阀门边墙采用M10水泥砂浆砌MU10实心砖，内外采用1：2防水水泥砂浆抹面；
- 3、阀门底板和支墩采用现浇C25砼；盖板采用单块成品复合材料盖板，配外框；
- 4、阀门基础按1：0.5边坡开挖，回填土可采用原状土，压实度不低于0.95；
- 5、阀门基础承载力应大于100KPa；
- 6、如因地形受限，阀门井长宽可适度调整。



荣建工程设计有限公司

RONGJIAN
荣建工程设计

项目负责人	黄宏松		铜梁区石鱼镇东店村、长乐村 提灌站新建项目				实施方案阶段
审 定	黄宏松						水 工 专 业
专业负责	邓 钰		检修阀井大样图				
审 核	邓 钰						
校 核	马丽君						
设 计	康 红						
			比 例	见图	日 期	2026.06	
			图 号	SYDGZ2026-16			