




排气阀井平面图 1: 30

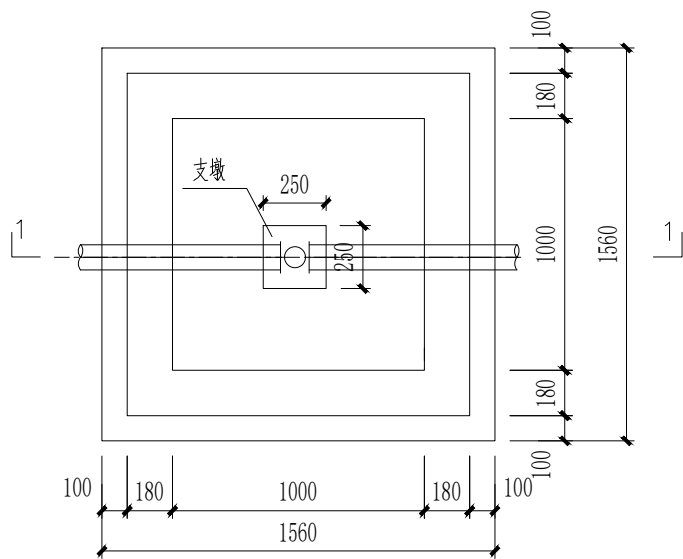


1—1 剖面图 1: 30

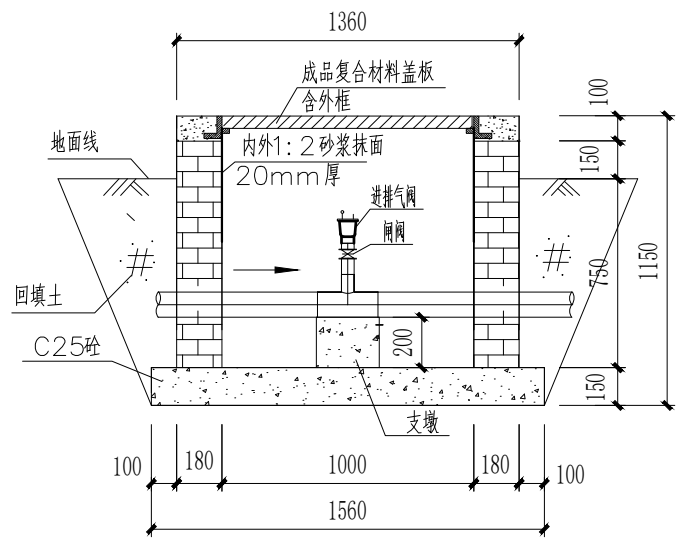

排气阀井盖板平面图 1: 30

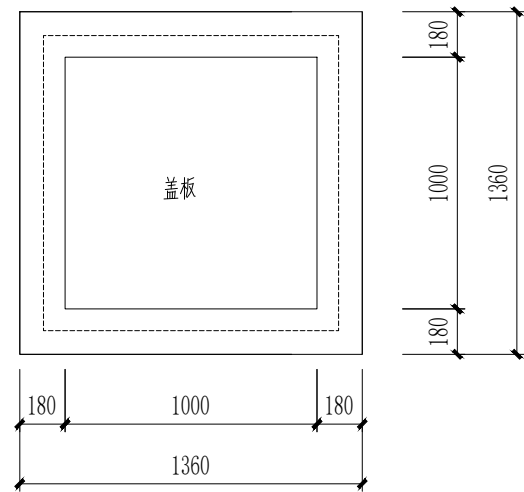


进排气阀安装节点图

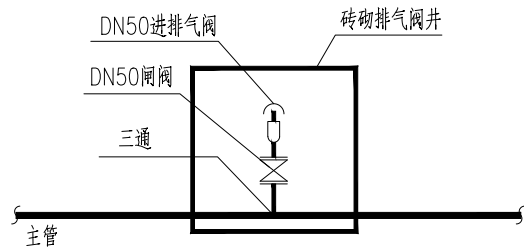

说明:

- 1、图中尺寸以mm计;
- 2、阀井边墙采用M10水泥砂浆砌筑MU10实心砖, 内外采用1:2防水水泥砂浆抹面;
- 3、阀井底板和支墩采用现浇C25砼; 盖板采用单块成品复合材料盖板, 配外框;
- 4、阀井基础按1:0.5边坡开挖, 回填土可采用原状土, 压实度不低于0.95;
- 5、阀井基础承载力应大于100KPa;
- 6、如因地形受限, 阀井长宽可适度调整。



荣建工程设计有限公司

RONG JIAN
荣建工程设计

RONG JIAN ENGINEERING DESIGN CO., LTD

项目负责	黄宏松		铜梁区石鱼镇东店村、长乐村 提灌站新建项目			实施方案阶段	
审 定	黄宏松					水 工 专 业	
专业负责	邓 钰		排气阀井大样图				
审 核	邓 钰						
校 核	马丽君						
设 计	康 红						
			比 例	见图	日 期	2026.06	
			图 号	SYDGZ2026-17			